Optionen:

-SB...: Steuerbox

-LH...: LMN Hub
-T... : LMN Spannungsversorgung

-K1: EZA max. 60%
-K2: EZA max. 30%
-K3: EZA max. 0%

-K4: unterbrechbare Verbrauchseinrichtung

Ansteuerung EZA:

| K1 | K2 | K3 | |
|---|---|---|---|
| AUS | AUS | AUS | EZA 100% |
| EIN | AUS | AUS | EZA 60% |
| AUS | EIN | AUS | EZA 30% |
| AUS | AUS | EIN | EZA 0% |

Bei EZA mit Schaltstufe 0%/100%
Parallelschaltung Kontakte K1 bis K3

Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen

K4 EIN: Leistungsbegrenzung auf Sollwert

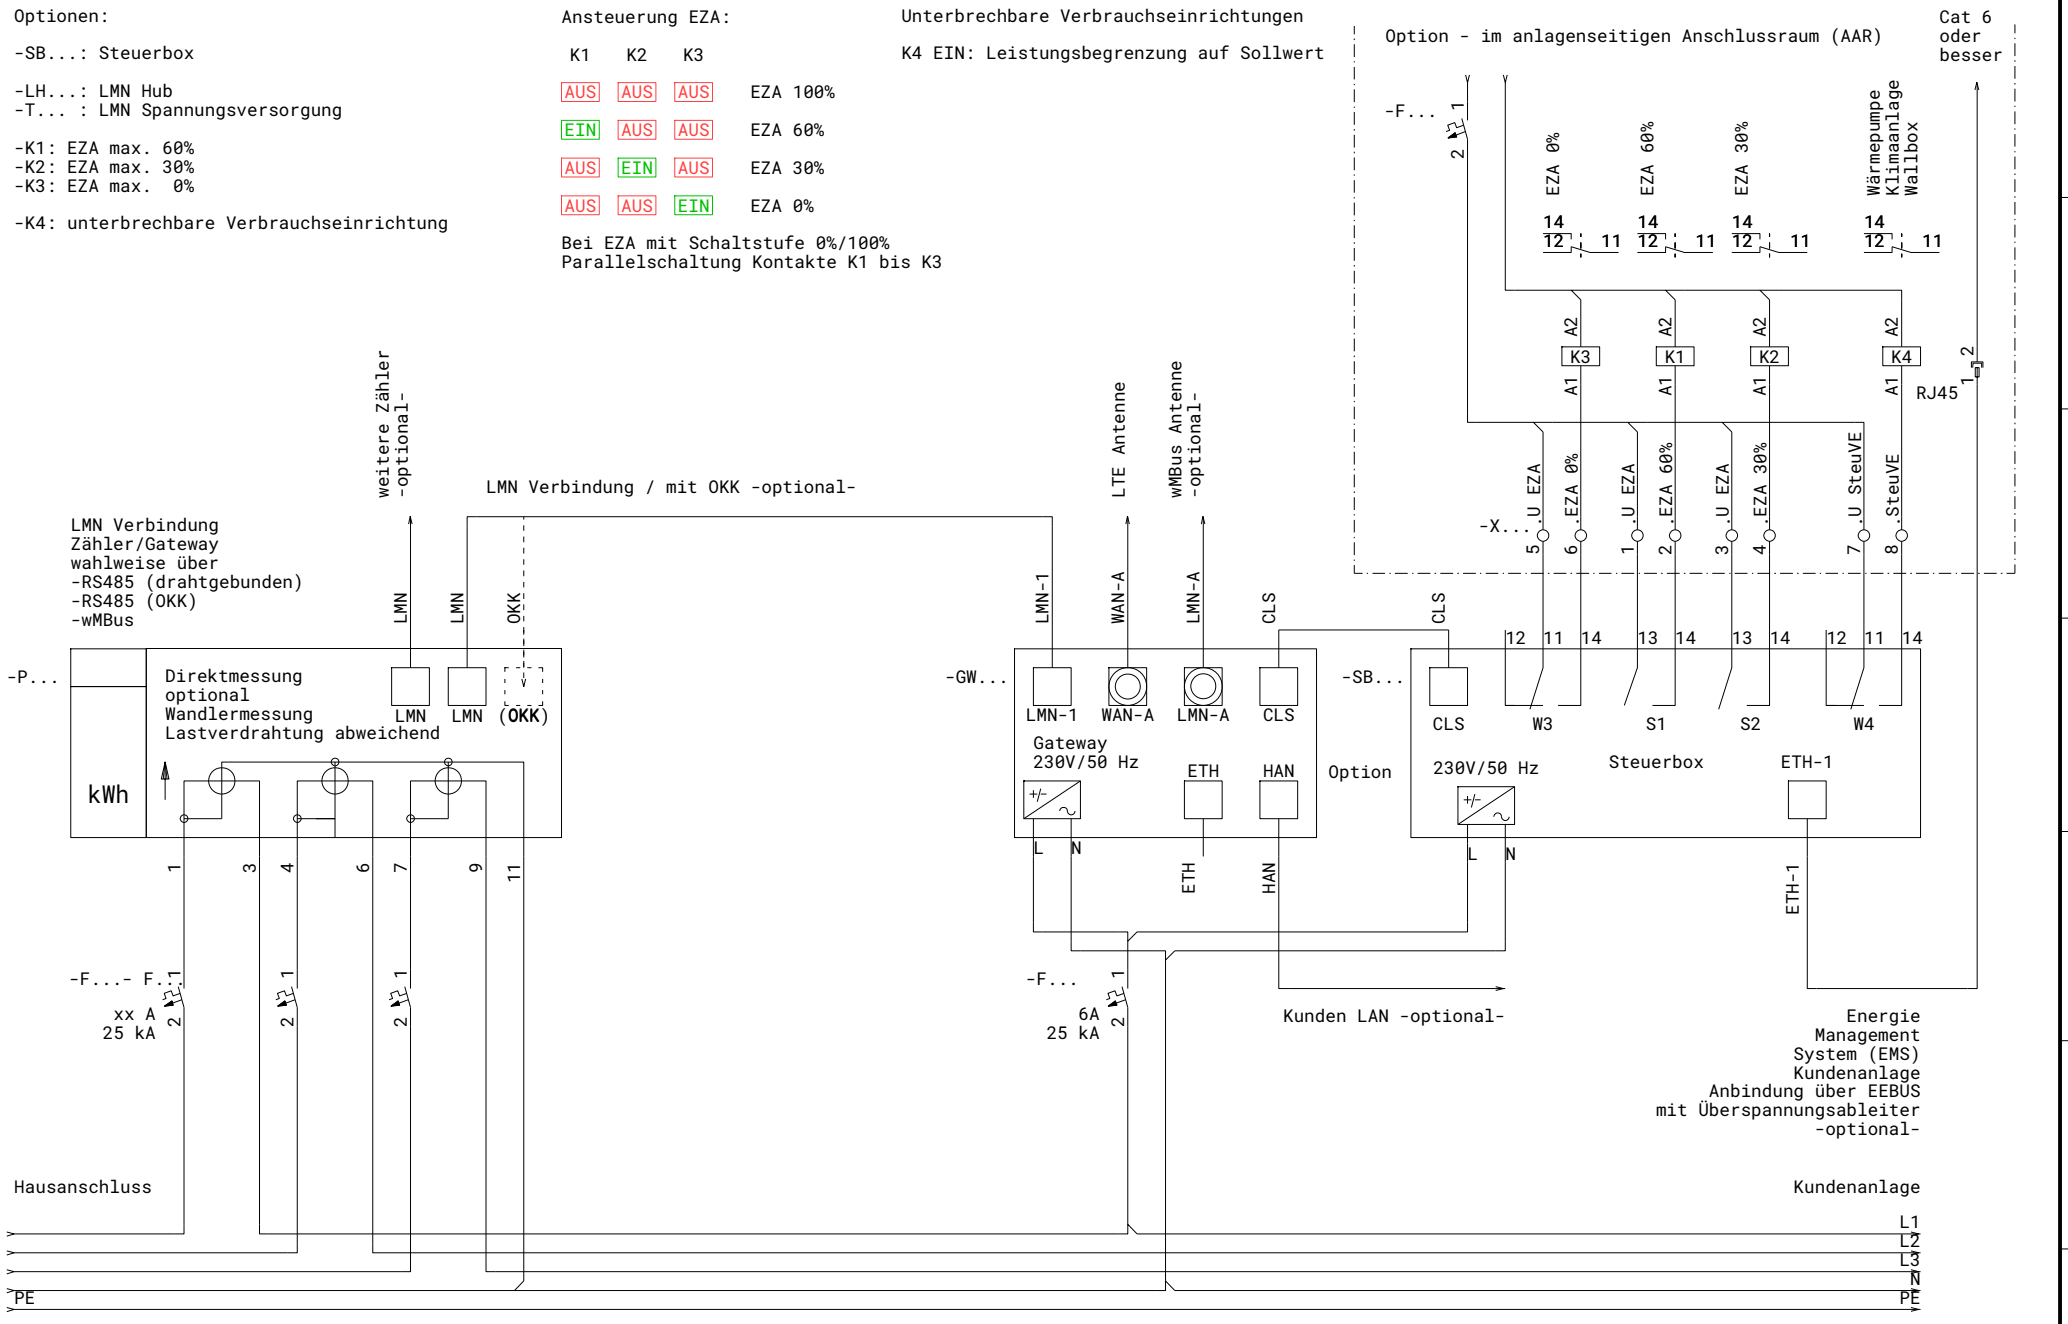


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Datum | 18.11.25 | iMSys - Steuerbox | | Z-GW-SB | Projekt-Nummer | Anlage | = |
| | | | | Bearb. | | | | | | Ort | + |
| | | | | Gepr. | | | | | Zeichnungsnummer | Blatt | 1 |
| Zustand | Änderung | Datum | Name | Norm | DIN 81346 | Ers. f. | Ers. d. | | | von | 1 |